



3.12.2020

Satu Viljainen

# Flow-based -menetelmän ajankohtaiset asiat

Sähkömarkkinatoimikunta 9.12.2020

**FINGRID**


# Flow-based -menetelmän ajankohtaiset

- Energiavirasto on 16.10.2020 tekemällään päätöksellä hyväksynyt muokatun flow-based -menetelmän
  - Rinnakkaisajojen ja käyttöönoton kriteerejä on täsmennetty: mm. menetelmän tehokkuus pitää pystyä osoittamaan ja arvioinnissa on otettava huomioon vaikutukset päivänsisäisiin markkinoihin
- Flow-based -menetelmän vaatimien laskentajärjestelmien kehitys on vielä kesken
  - Tämänhetkinen aikatauluarvio: rinnakkaisajot eivät ala ennen huhtikuuta 2021, tarkempia aikatauluja luvassa tammikuussa 2021



# CACM:n mukainen kapasiteetinlaskenta pähkinänkuoressa

- Markkinoille annettavat kapasiteetit määritetään kapasiteetinlaskenta-alueittain (CCR)
- Pohjoismaat muodostavat yhden kapasiteetinlaskenta-alueen

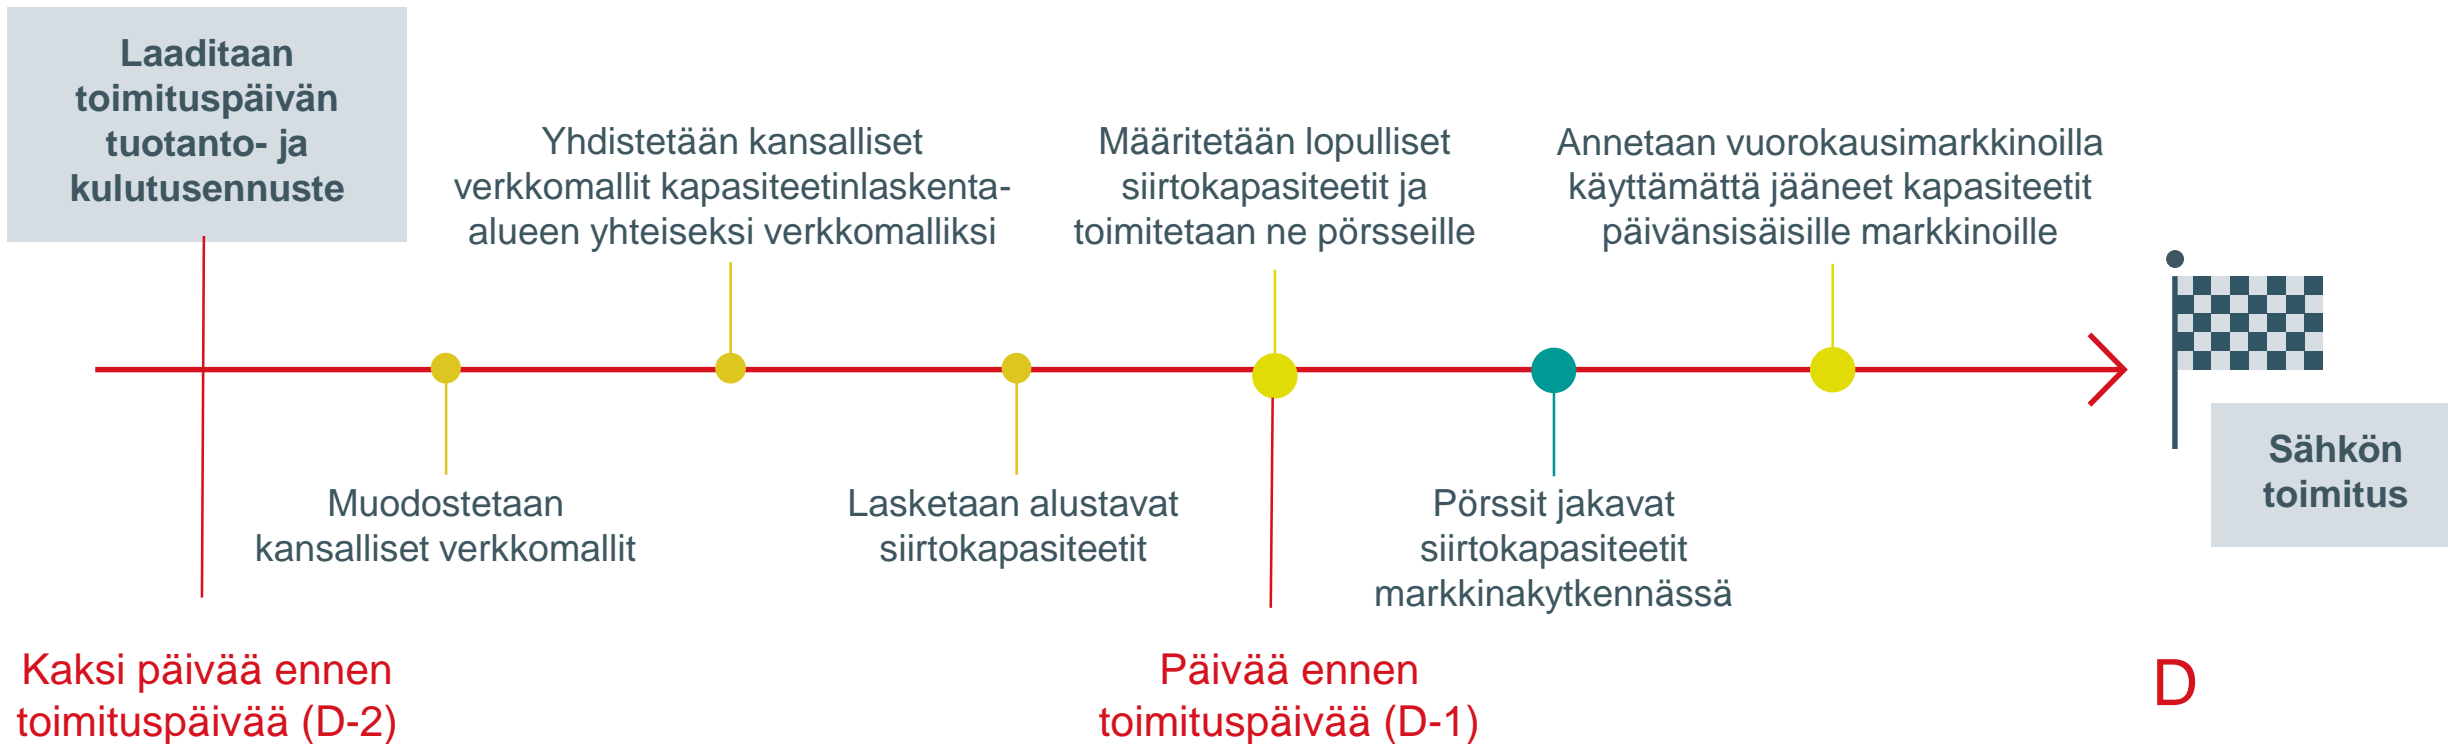

Kaksi päivää ennen toimituspäivää (D-2)

Päivää ennen toimituspäivää (D-1)

D

# Flow-based -menetelmän rinnakkaisajot

- Flow-based -menetelmän rinnakkaisajoissa verrataan uutta menetelmää nykyiseen menetelmään: miten aluehinnat ja tarjousalueiden välisiin siirrot muuttuvat
- Vuoden mittaisten rinnakkaisajojen tarkoituksena on:
  - Tuottaa aineistoa flow-based -menetelmän markkinavaikutusten arviointiin
  - Antaa markkinatoimijoille mahdollisuus arvioida flow-based -menetelmän eroja nykyiseen
- Ennen rinnakkaisajoja ratkaistavia avoimia kysymyksiä ovat vielä mm.:
  - Mitä tietoja Ruotsin ja Norjan kriittisistä verkkoelementeistä voidaan julkaista markkinoille
  - Miten vuorokausimarkkinoiden ei-intuitiiviset siirrot vaikuttavat päivänsisäisille markkinoille annettaviin kapasiteetteihin

# Kiitos! Kysymyksiä?

## **Fingrid Oyj**

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

[www.fingrid.fi](http://www.fingrid.fi)



**FINGRID**