



Reservipäivä 13.5.2020

Taajuusohjattujen reservien ajankohtaiset

FINGRID

Muutokset teknisissä vaatimuksissa

- FCR-N:ssä sallittu kuollut alue on ollut 1.1.2020 alkaen +/- 10 mHz.
 - Tätä ennen testatuille reservikohteille muutos tulee voimaan säätökokeen voimassaolon päättyessä.
- FCR-D:ssä vaihtoehto aktivoida releohjattu reservikohde yhdellä portaalla poistuu 1.1.2021. Jatkossa releohjattujen kohteiden on aktivoiduttava paloittain lineaarisesti.
 - Tätä ennen testatut reservikohteet saavat jatkaa yhden portaan vaihtoehdolla säätökokeen voimassaoloajan loppuun.

Aktivointikyky


- ENTSO-E on tehnyt kustannus-hyötyanalyysin rajallisen aktivointikyvyn reservikohteilta (esim. energiavarastot) vaadittavan aktivointikyvyn pituudesta
 - SOGL: vaaditaan 15-30 min aktivointikyky sähköjärjestelmän hälytystilassa
- CBA:n tulokset on konsultoitu sidosryhmillä, sääntelyviranomaisilla hyväksyttävää ehdotusta aktivointiajan pituudesta ei ole vielä tehty
 - Pohjoismaiden osalta keskusteltu 15 min valinnasta
- Pohjoismaiden osalta ehdotettava aktivointiajan pituus koskee vain FCR-D:tä
 - Vaatimus liittyy hälytystilaan eli ei sisällä taajuuden normaalialueella toimimiseen vaadittavaa energiamäärää

Muuta ajankohtaista

- Reservitiedonhallintajärjestelmä Restore korvaa erilliset sopimusliitteet
 - Säättökoepöytäkirjojen toimitus Restoren kautta
- Reaaliaikatiepohjainen laskuntarkastus on käytössä ja siihen voi siirtyä
- FCR-N energiakäsittelyn uudistaminen mietinnässä
 - vaihtoehtoja:
 - lasketaan ylös- ja alassäätöenergia erikseen (nykyisin netotetaan tunneittain)
 - luovutaan energiakäsittelystä
 - yksitasemallin käyttöönotto Q2/2021

Uusien teknisten vaatimusten kehitysprojekti

- Yhteispohjoismaisissa nk. FCP-projekteissa kehitettyjä uusia teknisiä vaatimuksia jatkojalostetaan parhaillaan
 - Vaatimusten yksinkertaistaminen
 - Implementointisuunnitelman luominen
- Ehdotuksissa tullaan huomioimaan sidosryhmäpalaute
- Työn on tarkoitus valmistua kesällä 2021

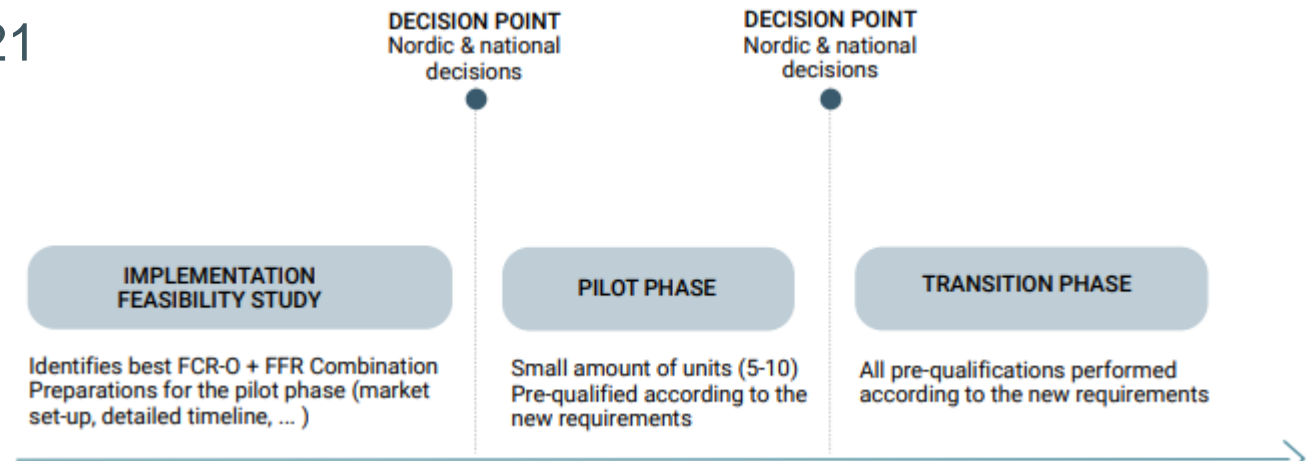



Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

FINGRID