



27.4.2026


Meltaus- Lintuselkä 110 kV

Alustavat poikkileikkaukset


FINGRID

koillinen
→

A-B

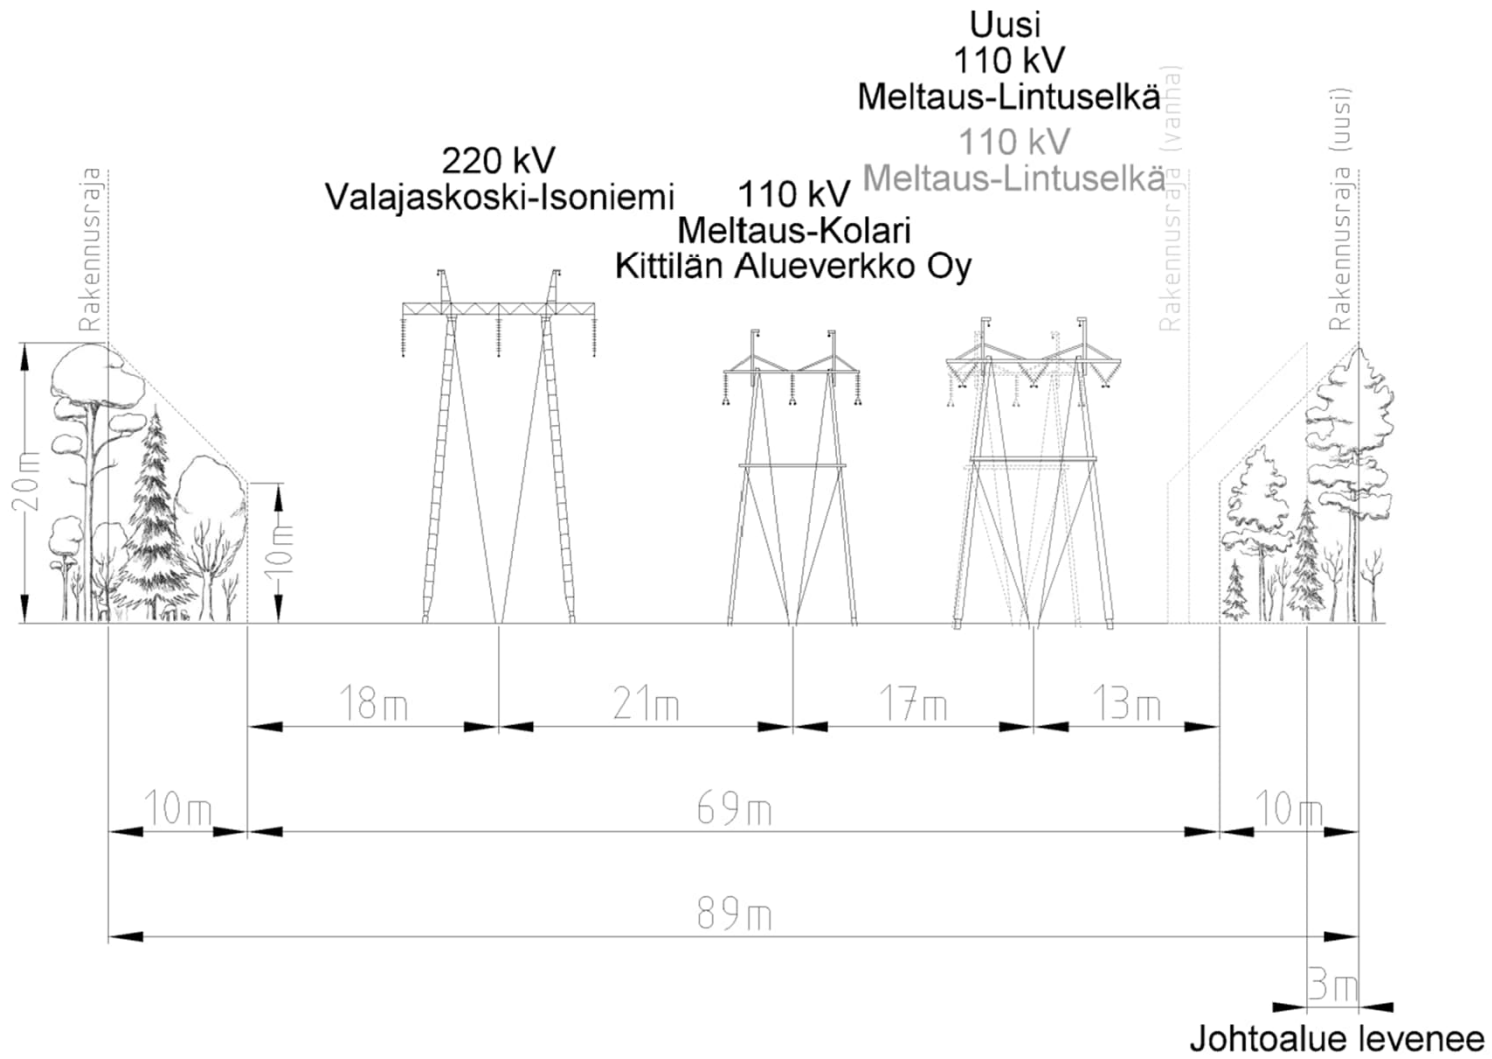

FINGRID

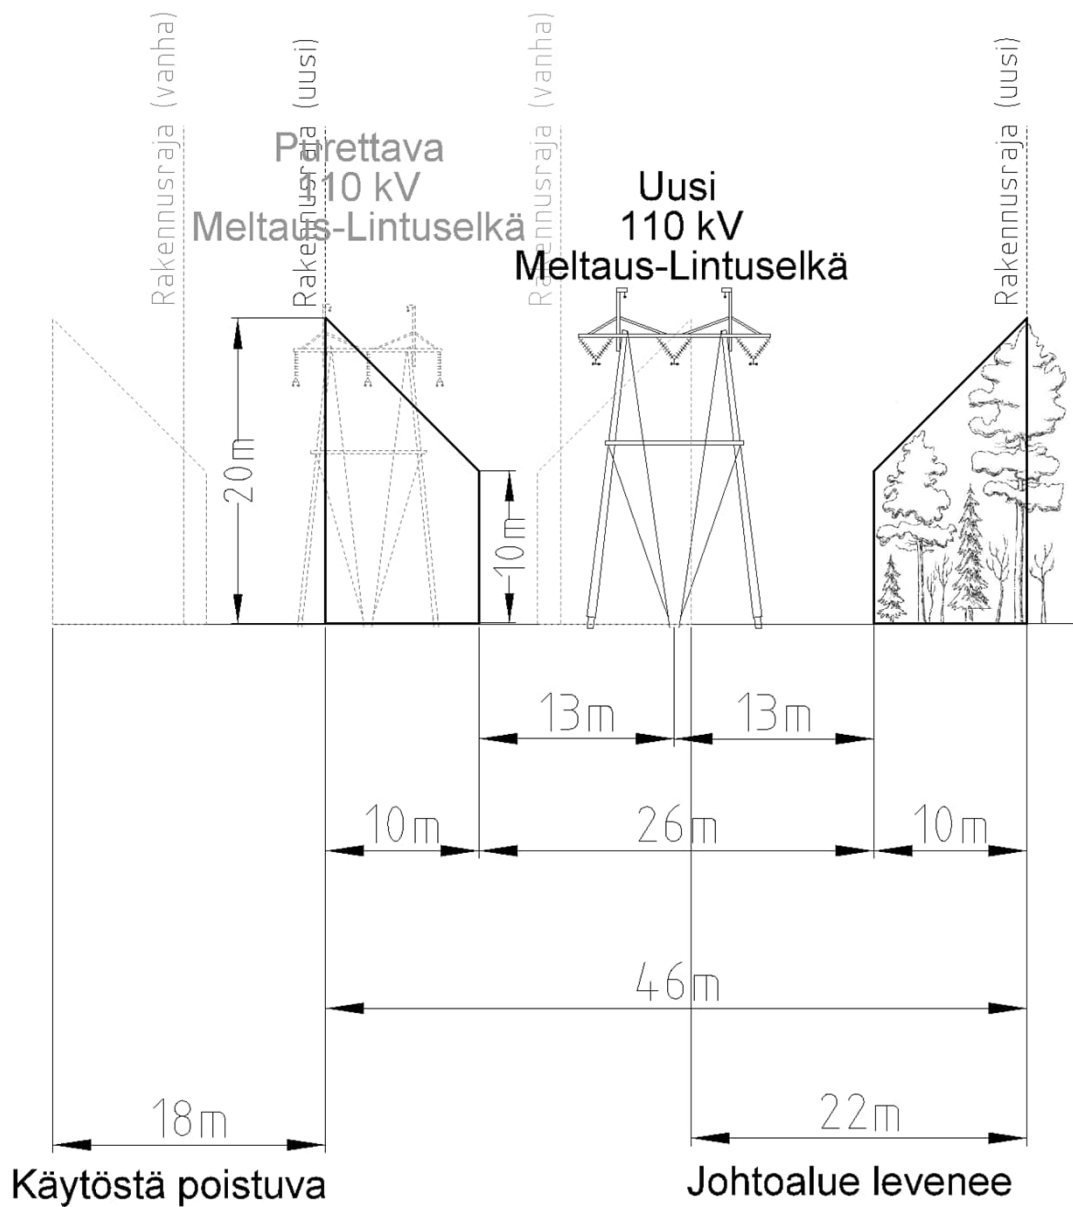


B-C

Nykyinen voimajohto ja sen lunastus tullaan purkamaan uuden johdon valmistuttua.

FINGRID

B-C

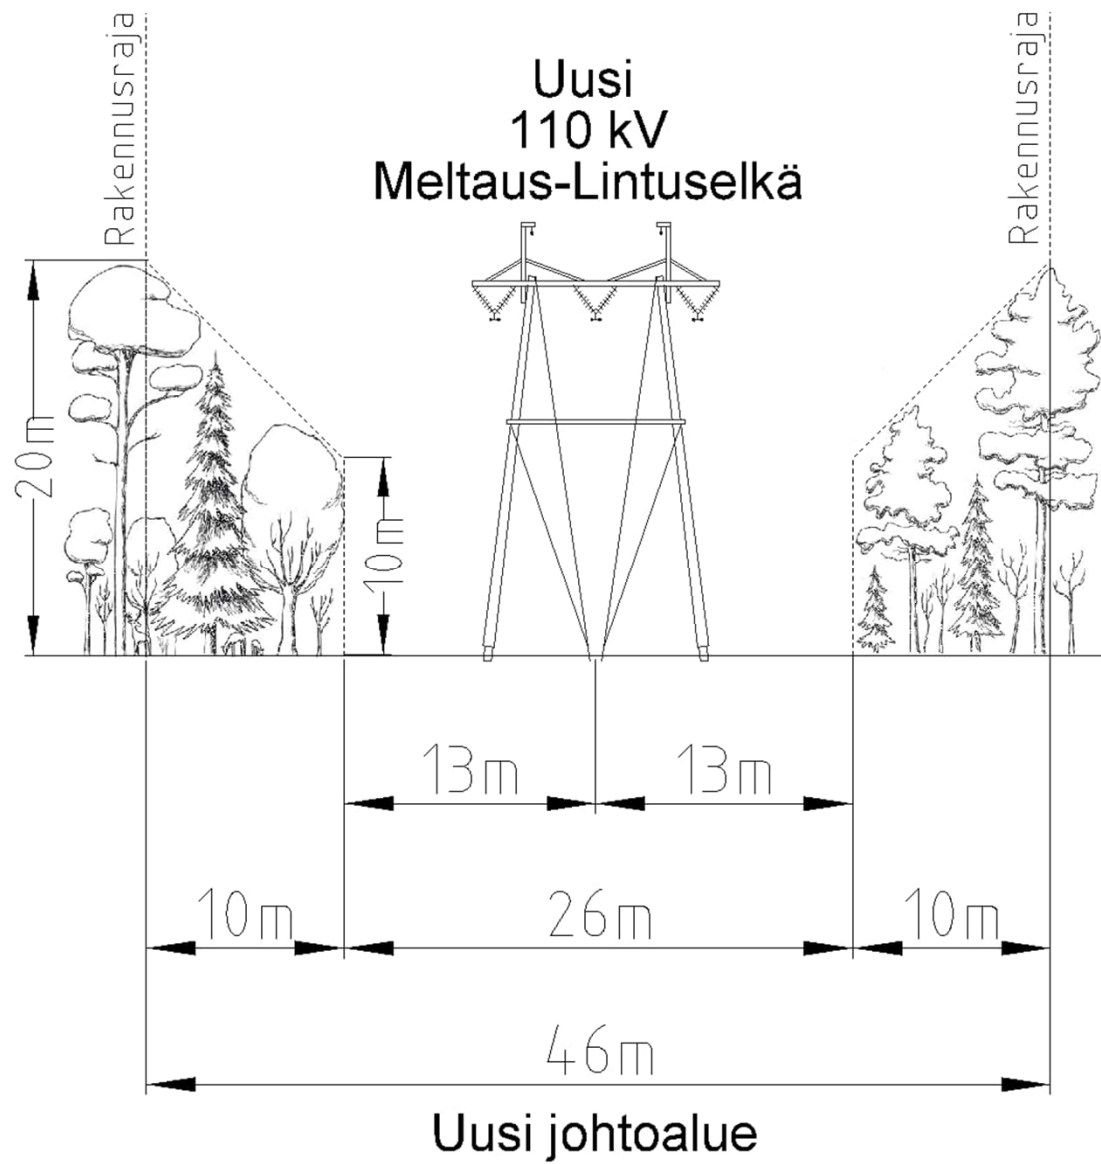

Sama kuin edellinen, mutta ilman nykyisen, purettavan johdon tietoja.

FINGRID